

【埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量（t）】

種類	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
廃プラスチック類	0	0	0										0
金属くず	0	0	0										0
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0	0	0										0
がれき類	0	0	0.02										0.02
ゴムくず	0	0	0										0
石綿含有	廃プラスチック類	4.94	4.52	3.3									12.8
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	14.2	5.43	12.3									31.9
	がれき類	0	0	3.55									3.55
計	19.1	9.95	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【施設の点検】

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
擁壁	点検日	23	24	27								
	異常の有無	無	無	無								
堰堤	点検日	23	24	27								
	異常の有無	無	無	無								
掲示板	点検日	23	24	27								
	異常の有無	無	無	無								

【展開検査】

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
実施回数	13	14	22									
異常があった回数	0	0	0									
異常があった日												


【浸透水のCOD検査結果】

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
採取日	16	13	13									
測定結果が得られた日	19	16	16									
測定結果 (mg/ℓ)	2.5	7.9	2.7									

【残余容量】

測定年月日	
残余容積	m <sup>3</sup>

【追記】

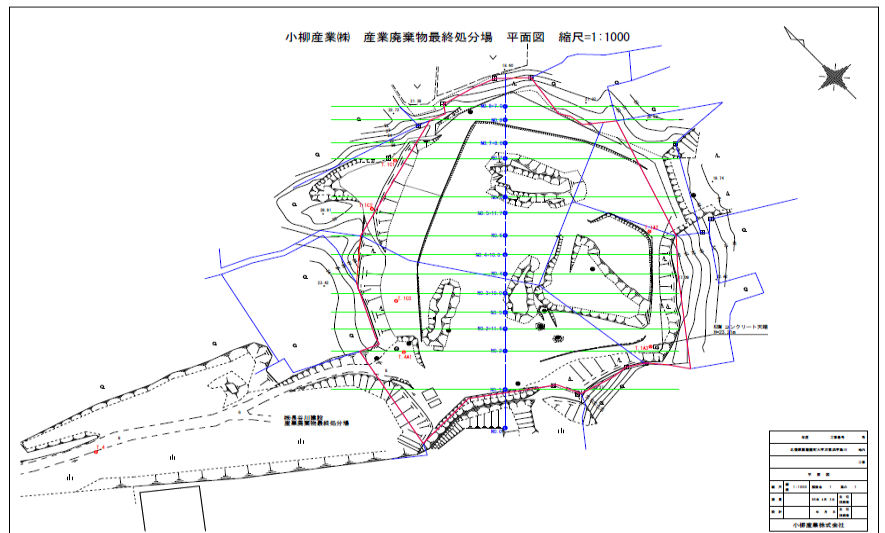

【省令25項目水質検査結果】

試料名	観測井戸1号	観測井戸3号	採水設備1号
測定結果が得られた日			
異常の有無			

項目	基準値			
カドミウム	0.003 mg/ℓ			
シアン	検出されないこと			
鉛	0.01 mg/ℓ			
六価クロム	0.05 mg/ℓ			
ヒ素	0.01 mg/ℓ			
総水銀	0.0005 mg/ℓ			
アルキル水銀	検出されないこと			
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと			
ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ			
四塩化水素	0.002 mg/ℓ			
クロロエチレン	0.002 mg/ℓ			
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ			
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ			
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ			
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ			
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ			
トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ			
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ			
チラウム	0.006 mg/ℓ			
シマジン	0.003 mg/ℓ			
チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ			
ベンゼン	0.01 mg/ℓ			
セレン	0.01 mg/ℓ			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ			